


Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Обозначение при заказе взрывозащищенного канального вентилятора УНИВЕНТ-В

УНИВЕНТ-В -x -x -x -x -x -x -x -x -x -x -x -x

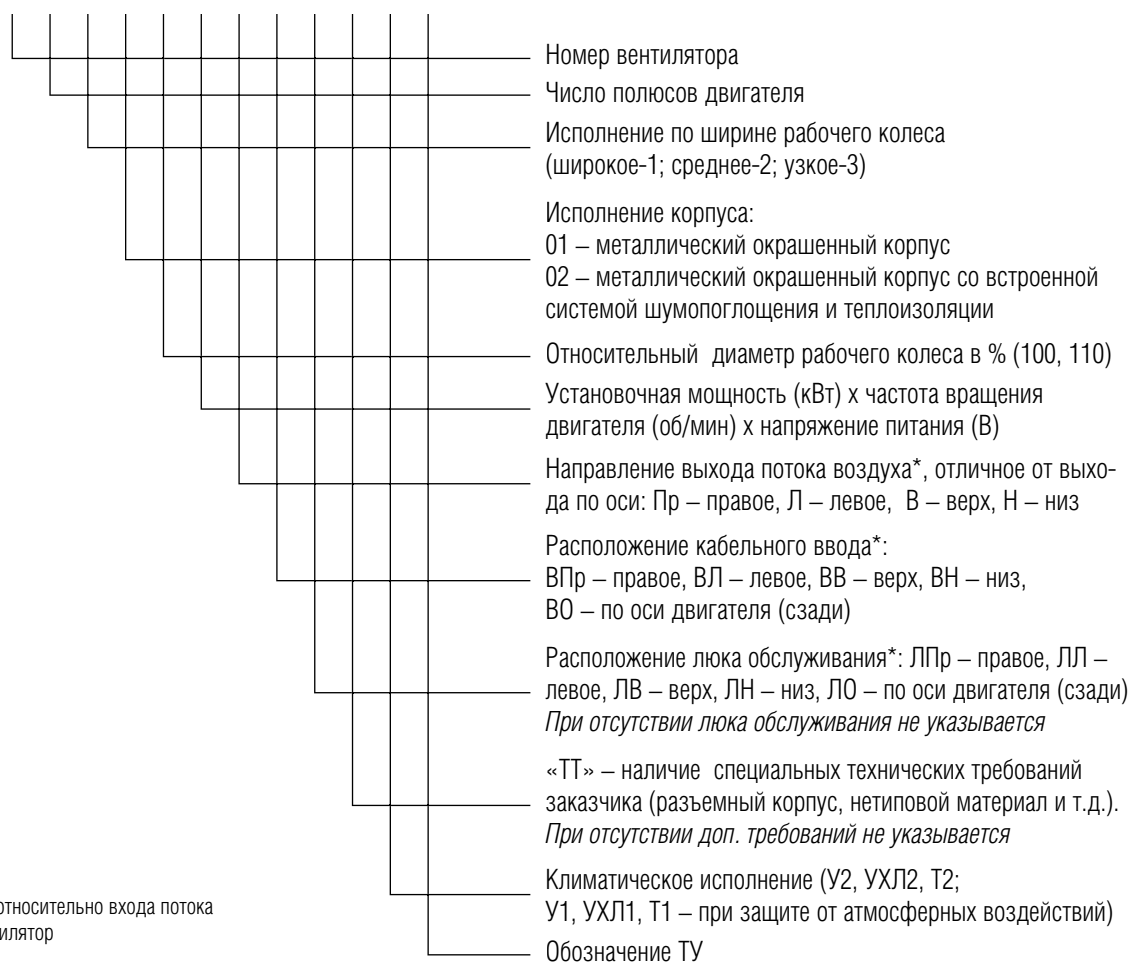

* определяется относительно входа потока воздуха в вентилятор



Дополнительно необходимо указать данные по взрывозащите – см. пример записи при заказе УНИВЕНТ-В. Маркировка взрывозащиты, обозначение подгруппы оборудования и взрывоопасной зоны размещения вентилятора с электродвигателем должны соответствовать маркировке взрывозащиты электродвигателя

Пример записи при заказе взрывозащищенного вентилятора УНИВЕНТ-В № 6,3 с колесом исполнения 2 в шумопоглощающем корпусе, Д = 1,1Дн; с двигателем мощностью 7,5 кВт и 1500 об/мин, с выходом потока воздуха вверх, кабель-

ный ввод – слева, люк обслуживания справа, для эксплуатации в умеренном климате второй категории размещения, маркировкой взрывозащиты II Gb с Т4 X, подгруппы IIB (категория взрывоопасной смеси IIB) для взрывоопасной зоны 1:

УНИВЕНТ-В- 6,3-4-2-02-110-7,5x1500-В-ВЛ-ЛП-У2, ТУ 4861-003-52770486-2003

Маркировка взрывозащиты II Gb с Т4 X, подгруппа IIB, класс взрывоопасной зоны 1 (или КВЗ 1)