

Двери для вентиляционных камер



ТУ 4863-007-52770486-2010

Общие сведения

Двери предназначены для установки в вентиляционных камерах, каналах и центральных кондиционерах. Применяются для разделения помещений, препятствуя смешиванию сред в двух соседних помещениях, и для облегчения доступа при проведении профилактических и ремонтных работ.

Условия эксплуатации: умеренный (У) и тропический (Т) климат 2-й категории размещения, не хуже, по ГОСТ 15150.

Дверь выпускается и поставляется в комплекте: непосредственно дверь и рамка. Двери изготавливаются в трех исполнениях: неутепленные, неутепленные с поворотной ручкой и утепленные (исполнения дверей и масса приведены в таблице 1).

Базовым (применяемым по умолчанию) является исполнение – дверь неутепленная (Д) с откидными болтами. Остальные – по требованию заказчика.

Утепленные двери (Ду) в отличие от неутепленных (Д и Др) имеют теплошумоизоляцию. Она предотвращает конденсацию влаги, если одна сторона двери сообщается с наружным холодным воздухом, и снижает шум. В качестве теплошумоизоляции применяются маты из базальтовой минеральной ваты.

Покрытие дверей – порошковое полиэфирное, шагрень. Уплотнение двери осуществляется самоклеющимся уплотнителем, размещенным в П-образной канавке.

Двери изготавливаются в «правом» исполнении (петли справа), по специальному заказу могут быть установлены в «левом» положении. Двери «Др» и «Ду» изготавливаются только в «правом» исполнении.

Крепление дверей к стенам осуществляется приваркой рамки к металлической окантовке проема или закладным деталям.


Таблица 1

Обозначение	Механизм запираения двери	Масса, кг	Примечания
Д125-06.00	откидные болты	19,9	неутепленная (базовое исполнение)
Др125-06.00	поворотные ручки	19,2	неутепленная
Ду125-06.00		25,5	с теплошумоизоляцией
Д125-07.00	откидные болты	13,6	неутепленная (базовое исполнение)
Др125-07.00	поворотные ручки	13,1	неутепленная
Ду125-07.00		17,4	с теплошумоизоляцией

Обозначение двери

Дверь для вентиляционных камер

-х -х




Условное обозначение исполнения:
 «Д» – дверь неутепленная (базовое исполнение);
 «Др» – дверь неутепленная (с поворотной ручкой);
 «Ду» – дверь утепленная

Условное обозначение двери:
 125-06.00 – дверь с проемом 505 x 1255 мм
 125-07.00 – дверь с проемом 405 x 905 мм

Двери для вентиляционных камер

Габаритные размеры

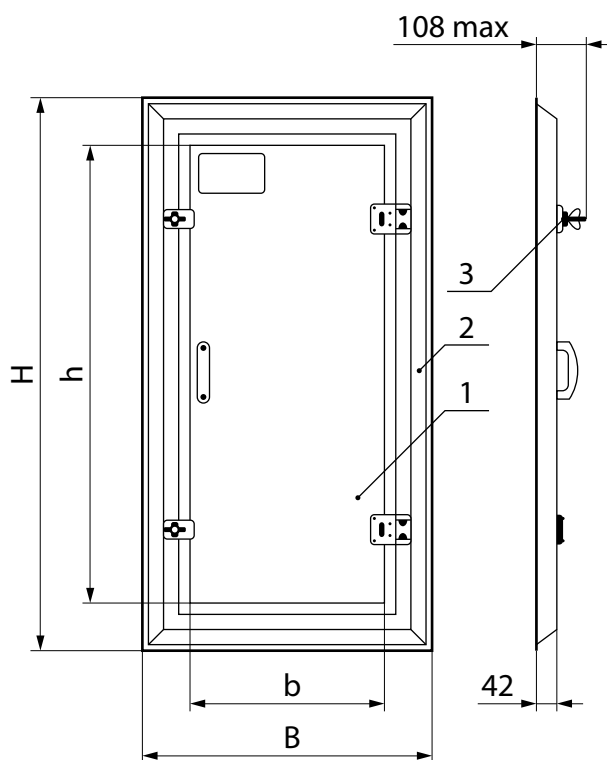

- 1. Дверь – 1 шт;
- 2. Рамка – 1 шт;
- 3. Болт откидной с гайкой-барашком (или ручка поворотная) – 2 шт.

Обозначение исполнения	Размеры, мм				
	B	b	H	h	Размер проема двери
125-06.00	705	505	1455	1255	505 x 1255
125-07.00	605	405	1155	905	405 x 905